



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.
Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** be conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment.
Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.
Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvé par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.


SURFACE MOUNT

1. Remove the diffuser by pressing and pushing it towards one end plate (Fig 1, 2).
2. Remove the driver cover by unscrewing the two mounting screws as shown in Fig. 1.
3. Detach the leads between the driver and LED strips using the quick connector.
4. Use the luminaire as a template by placing it on the junction box and penciling in the two holes positions. Put the luminaire aside and drill the two holes. Insert an anchoring bolt (not included) into each hole.
5. Secure the luminaire into place by using the mounting screws (not included) making sure to pass the junction box cables inside the luminaire through the appropriate hole (Fig. 3).
6. Connect luminaire wires to junction box wires (wire connectors not included) as follows: ground wire to manufacturer's ground wire, LIVE wire to manufacturer's power wire, neutral wire to manufacturer's NEUTRAL wire. For the Dimming Circuit (if available) connect purple lead to "+" lead and the grey lead to "-" lead.
NOTE: If the luminaire include an Emergency Driver (optional), bring an additional unswitched AC wire supply into the junction box, and see the Fig. 4 in order to make electrical wiring connections.
To Test, press the TEST button (Fig. 3). The charge indicator included into the TEST button will go out and the luminaire will come on supplied by the direct current (DC). Release the TEST button. The charge indicator will come on and the luminaire will be supplied by the alternating current (AC). After the battery has reached full charge, the indicator light will go out. Under normal operation the charge indicator will turn on and off intermittently while the unit is in stand by mode (regular AC is present) since the charge rate will vary in order to maintain an optimal battery performance.
The equipment must be tested every 30 days for 30 seconds.
Once a year, the equipment must be tested 90 minute full discharge.
7. Pass the leads between the driver and LED strips through the appropriate hole of the driver cover and plug them using the quick connector as shown in Fig. 1.
8. Put the driver cover on the installed luminaire and secure into place with the two screws (Fig.1).
- CAUTION!** Carefully push the connecting wires into the luminaire. **WIRES MUST NOT INTERFERE WITH THE DRIVER COVER.**
9. Reinstall the diffuser by inserting into one end plate then gently push into place (Fig. 1, 2).
10. Turn on the luminaire.

MONTAGE EN SURFACE


1. Retirez le diffuseur en le poussant vers une des plaques latérales (Fig.1, 2).
2. Retirez le couvercle du contrôleur de DEL en dévissant les deux vis de montage comme montré sur la Fig.1.
3. Détachez les fils entre le contrôleur de DEL et les réglettes DEL en utilisant le connecteur rapide.
4. En premier lieu, veuillez mettre en place le luminaire adéquatement sur la boîte de jonction. Utilisez le luminaire comme gabarit de perçage (marquez les points de fixation du luminaire sur la surface d'installation). Par la suite, percez les 2 points d'attaches sur la surface d'installation. Une fois percés, insérez les blocs d'ancrages (non-inclus) dans chaque trou.
5. Installez et sécurisez le luminaire en place avec l'aide des vis de montage (non incluses) en prenant soin de bien passer les câbles de la boîte de jonction à l'intérieur du luminaire (Fig.3).
6. Raccordez les fils d'alimentation du luminaire aux câbles présents dans la boîte de jonction (capuchons de connexion non inclus). Respectez les polarités, soit le fil de mise à la terre connecté au fil de mise à la terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur de PHASE et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
NOTE: Si le luminaire est muni d'un contrôleur de DEL d'urgence (optionnel), apportez un fil d'alimentation c. a. sans interrupteur dans la boîte de jonction et voir la Fig. 4 pour faire les connexions électriques.
Pour effectuer un test, appuyez sur le bouton TEST (Fig. 3). Le voyant témoin de charge inclus dans le bouton TEST s'éteindra et le luminaire s'allumera alimenté par le courant continu (c.c.).
Relâchez le bouton TEST. Le voyant témoin de charge s'allumera et le luminaire sera alimenté par le courant alternatif (c.a.). Une fois la batterie entièrement chargée, le voyant témoin s'éteindra.
En fonctionnement normal, le voyant témoin s'allumera et s'éteindra de façon intermittente pendant que l'unité est en mode réserve (le c.a. régulier est présent) puisque le taux de charge variera pour maintenir une performance de batterie optimale.
L'équipement doit être vérifié tous les 30 jours pendant 30 secondes.
Une fois par année, l'équipement doit être vérifié pour une décharge totale pendant 90 minutes.
7. Passez les fils (qui relient le contrôleur de DEL avec les réglettes DEL) à travers l'orifice approprié situé dans le couvercle du contrôleur de DEL et branchez-les en utilisant le connecteur rapide comme montré sur la Fig. 1.
8. Mettre en place le couvercle du contrôleur de DEL sur le luminaire installé, puis sécuriser à l'aide des deux vis.
ATTENTION ! Poussez les fils raccordés dans le luminaire avec précaution. **AUCUN FIL NE DOIT INTERFERER AVEC LE CONTRÔLEUR DE DEL.**
9. Réinstallez le diffuseur en l'insérant dans une des plaques latérales, puis en le poussant doucement en place (Fig. 1, 2).
10. Mettre sous tension le luminaire.

1 LUMINAIRE COMPONENTS / COMPOSANTS DE LUMINAIRE

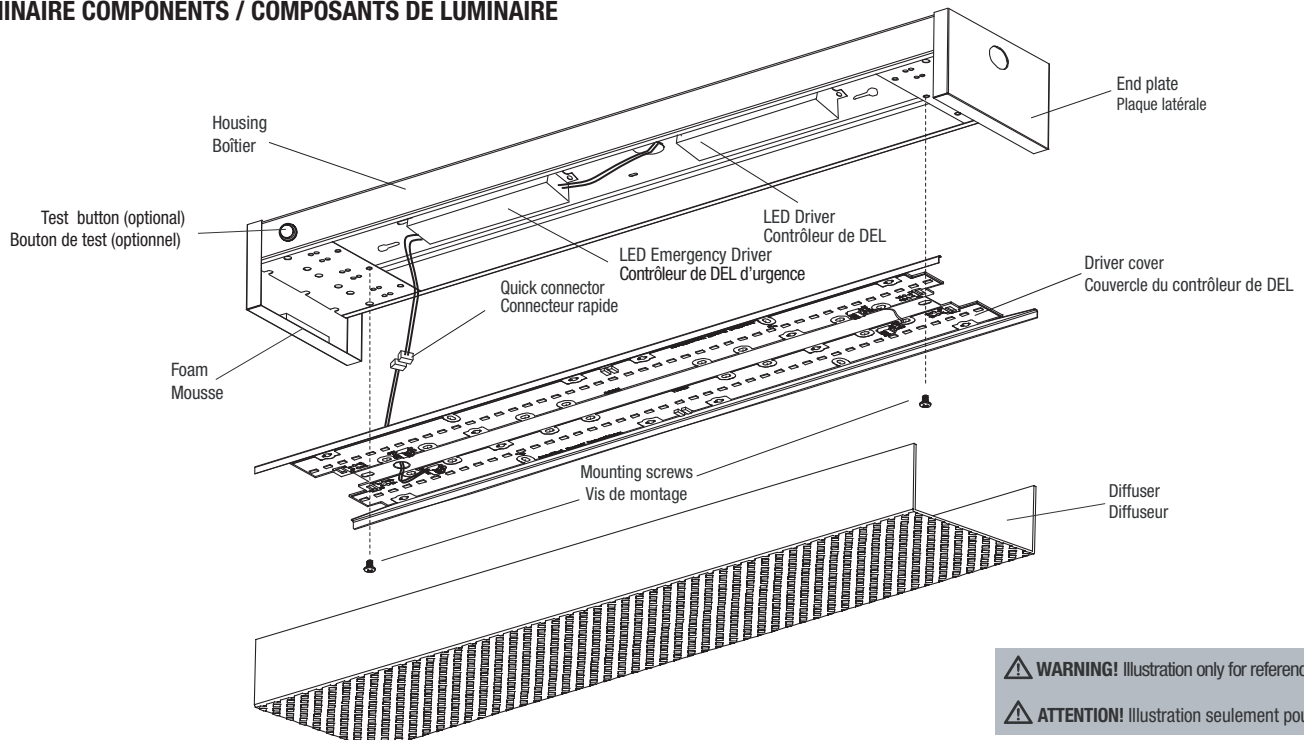


WARNING! Illustration only for reference.
ATTENTION! Illustration seulement pour la référence.

2 LENS INSTALLATION / INSTALLATION DE LA LENTILLE

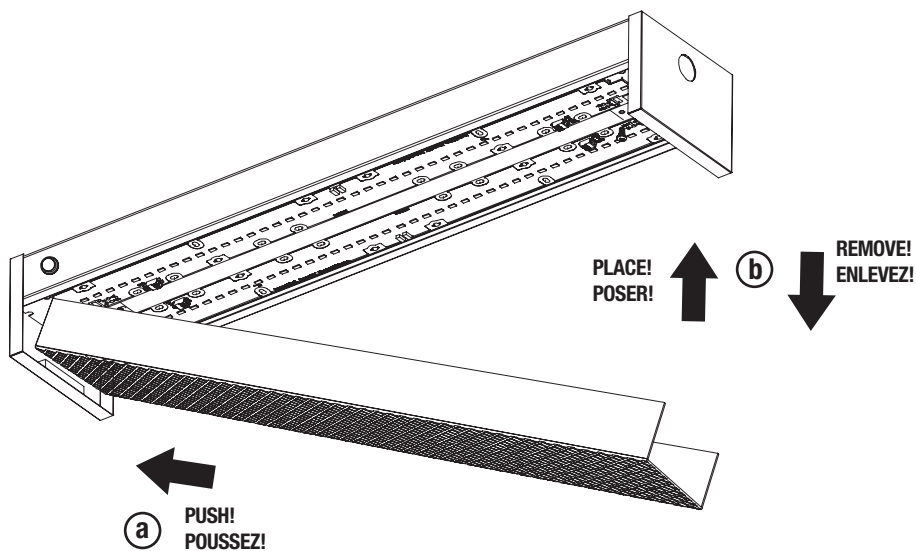

3 MOUNTING INSTRUCTIONS/ INSTRUCTIONS DE MONTAGE

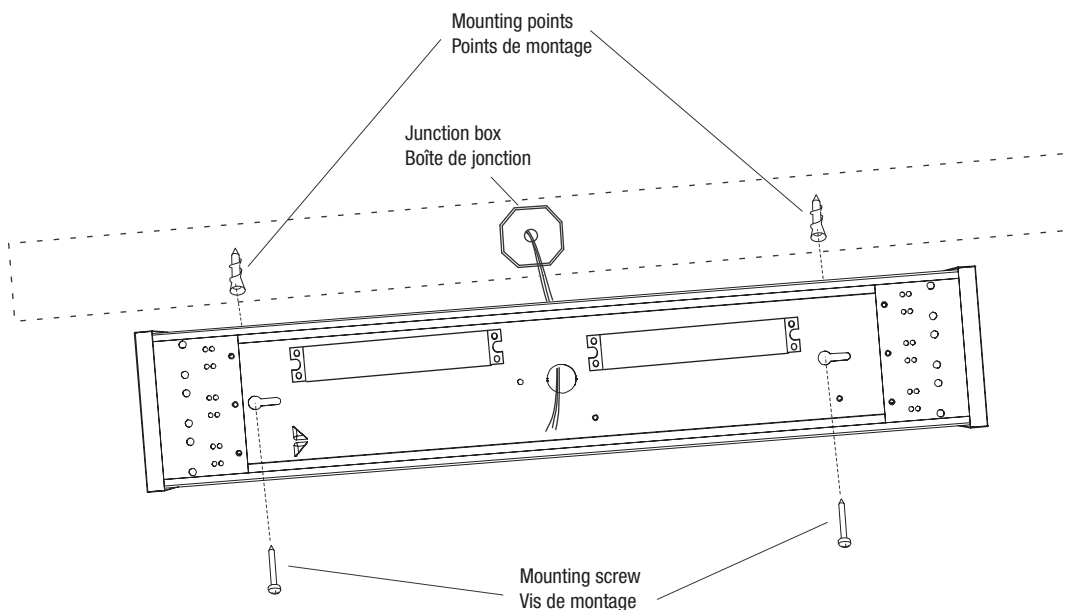

4 ELECTRICAL WIRING DIAGRAM FOR LUMINAIRE INCLUDING EMERGENCY DRIVER
SCHÉMA ÉLECTRIQUE POUR LUMINAIRE MUNI D'UN CONTRÔLEUR DEL D'URGENCE

