



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing luminaire.

**LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

## INSTALLATION

1. Cut hole in the ceiling - see table (Fig.1)
2. Observe all markings and warnings present on luminaire and install accordingly. **DO NOT INSTALL INSULATION WITHIN 76 mm (3 in) OF ANY PART OF THE LUMINAIRE.**
3. Attach junction box to luminaire (Fig. 2)
4. Remove junction box cover by opening the latch (Fig. 3). Connect the appropriate AC wiring to the luminaire's junction box and make all connections as required by local electrical codes. Connect the grounding conductor to the green grounding wire inside the junction box. Do not disconnect the thermal insulation detector. Close the connection box cover. Installations on 120, 277, 347 V.
5. Pass luminaire through the ceiling hole (Fig. 4).
6. Install clips ( Fig. 5)
7. Adjust lamps orientation as need it. Unscrew the lamp adjustment screws using an Allen key. After repositioning the lamp, screw back the adjustment screws (Fig. 3). **DO NOT OVER TIGHTEN!**
8. Apply power.

\* See Fig. 6 for new construction installation (plaster frame installation).

**NOTE:** For LED lamps replacement consult factory.


## MONTAGE

1. Percer un trou dans le plafond – voir les tables de mesures (Fig. 1).
2. Respecter toutes les inscriptions et tous les avertissements présents sur le luminaire et le monter en conséquence. **NE PAS POSER DE L'ISOLANT À MOINS DE 76 mm (7,6 cm ou 3 pouces) DE N'IMPORTE QUELLE PARTIE DU LUMINAIRE.**
3. Attacher la boîte de jonction au luminaire (Fig. 2).
4. Retirer le couvercle de la boîte de jonction en ouvrant la pince (Fig. 3). Brancher le câble d'alimentation en CA approprié à la boîte de jonction du luminaire et procéder à tous les branchements requis par les codes électriques locaux. Brancher le conducteur de mise à la terre au fil vert de mise à la terre l'intérieur de la boîte de jonction. Ne pas débrancher le détecteur d'isolant thermique. Fermer le couvercle de la boîte de jonction. Les installations seront alimentées à 120, 277, 347 V.
5. Passer le luminaire par le trou au plafond (Fig. 4).
6. Installer les attaches (Fig. 5).
7. Orienter les lampes selon vos besoins. Pour ce faire, dévisser les vis d'ajustement des supports de la lampe en utilisant une clé mâle hexagonale. Après avoir orienté les lampes, revisser les vis d'ajustement (Fig. 3). **NE PAS SERRER TROP FORT!**
8. Alimenter en courant électrique.

\* Voir la Fig. 6 pour installer le luminaire dans une nouvelle construction en utilisant le cadre de montage.


**NOTE:** Pour le changement des lampes DEL consultez l'usine.

Fig. 1

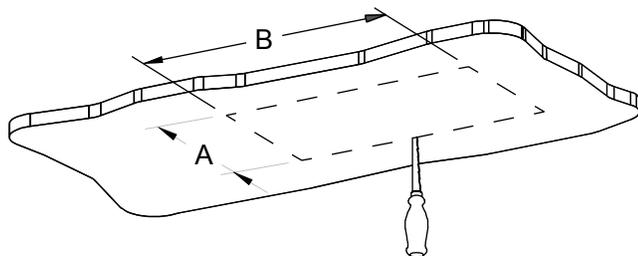


Luminaire installation hole dimensions		
Dimensions de trou d'installation dans le plafond		
Model Config.	Dim A	Dim B
1 Light	185mm 7 1/4"	185 mm 7 1/4"
2 Light	185 mm 7 1/4"	375 mm 14 3/4"
3 Light	185 mm 7 1/4"	540 mm 21 1/4"
4 Light	185 mm 7 1/4"	705 mm 27 3/4"

**Fig. 2**

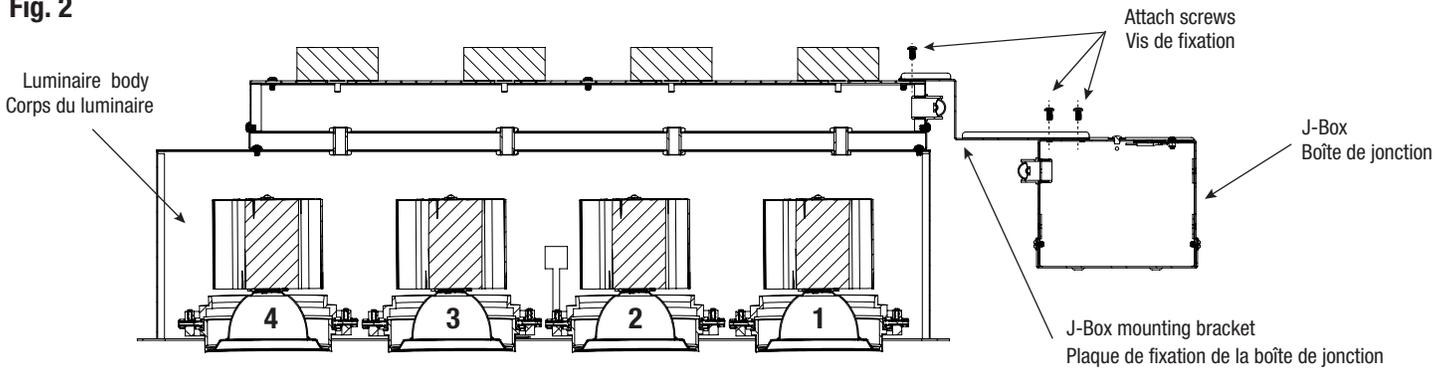


\* 1st reflector position is at the junction box side/ la position du 1er réflecteur est du coté de la boîte de jonction


**Fig. 3**

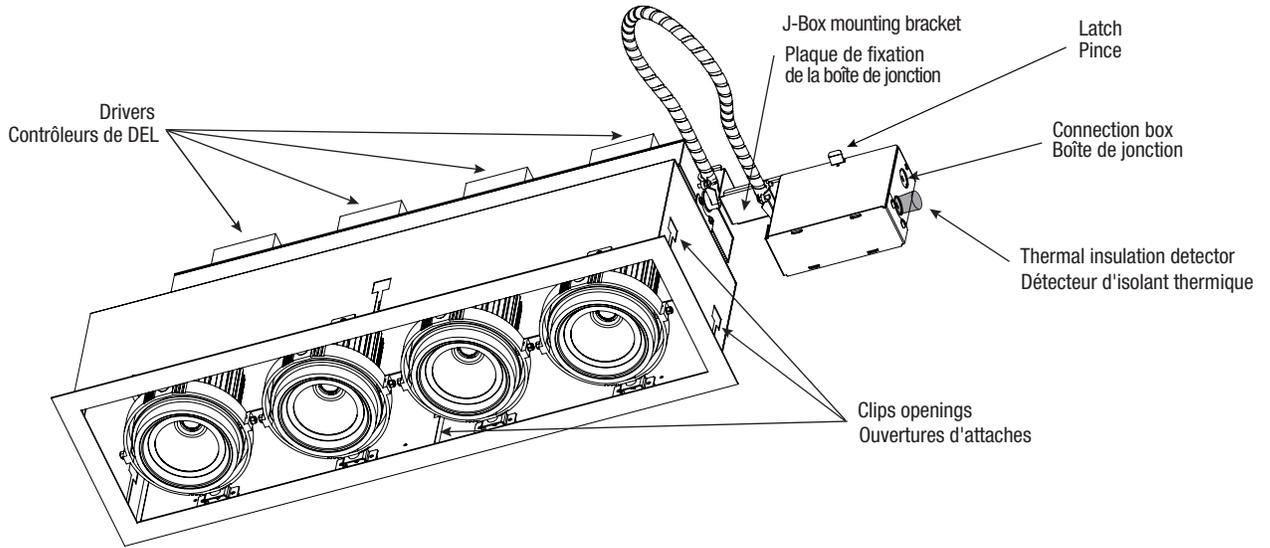

**Fig. 4**

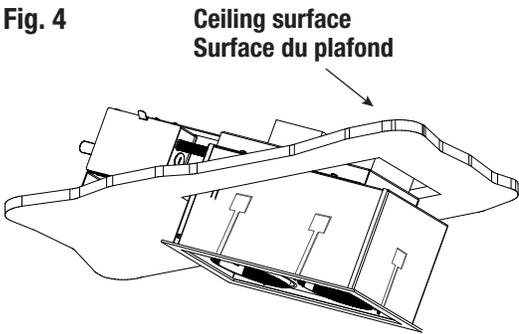

**Fig. 5**

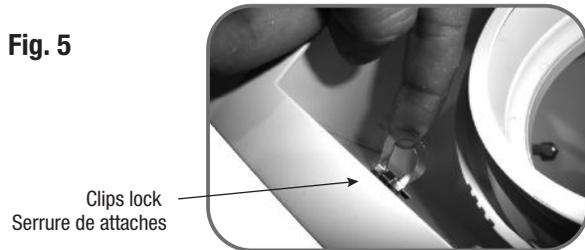

**Fig. 6**

**Optional / Optionel**

**Plaster frame installation  
Installation du cadre de montage**

